| Legenda das indicações | |
|---|---|
| ARC12000 | Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU |
| ARC18000 | Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU |
| ACLV | Tomada - uso específico - Autoclave |

| Lista de Materiais | |
|---|---|
| Acessórios p/ eletrodutos | |
| Caixa PVC | |
| 4x2" | 33 pç |
| Cabo Unipolar (cobre) | |
| Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | |
| 1.5 mm² | 218.1 m |
| 2.5 mm² | 441.1 m |
| 4 mm² | 44.9 m |
| Dispositivo Elétrico - embutido | |
| Placa 2x4" | |
| Interruptor paralela - 1 tecla | 2 pç |
| Interruptor simples - 1 tecla | 2 pç |
| Interruptor simples - 2 teclas | 3 pç |
| Interruptor simples - 3 teclas | 1 pç |
| Placa p/ 1 função | 25 pç |
| S/ placa | |
| Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 1 pç |
| Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 24 pç |
| Dispositivo de Proteção | |
| Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | |
| 10 A - 10 kA | 5 pç |
| 16 A - 10 kA | 2 pç |
| Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) | |
| 10 A - 4.5 kA | 5 pç |
| Eletroduto PVC flexível | |
| Eletroduto leve | |
| 3/4" | 169.9 m |
| Ponto de luz | |
| Ponto de luz | |
| 24W | 15 pç |
| Quadro distrib. plástico - embutir | |
| Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) | |
| Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A | 1 pç |

QD1

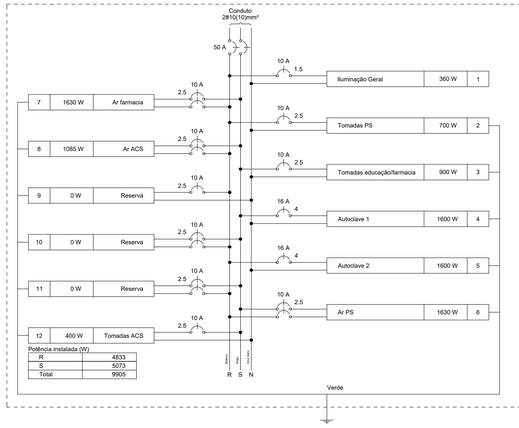


QD1

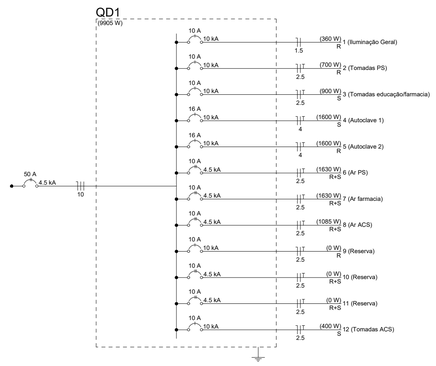


| | |
|---|---|
| Projeto: | **PROJETO ELÉTRICO** |
| Local: LAR. DO SUL/Pr | Obra: **AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PRESIDENTE VARGAS** |
| Escala: INDICADA | Endereço da obra: **PRESIDENTE VARGAS** |
| Data: MAR/2022 | Área da obra: **ÁREA TOTAL:** |
| Desenho: RODRIGO | Folha: **01/01** |
| | Proprietário: PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ. 76.205.970/0001-95 AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01 CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100 LARANJEIRAS DO SUL/PR |
| | Arquivo Digital: U.S.F.P.R. |
| | Última Atualização: 04 / 03 / 2022 |
| Conteúdo da prancha: | **LAYOUT - DETALHES** |
| \\\\brasão prefeitura.png | Resp.p/ Projeto: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107 |
| | \\\\LOGO Prefeitura 087.jpg |