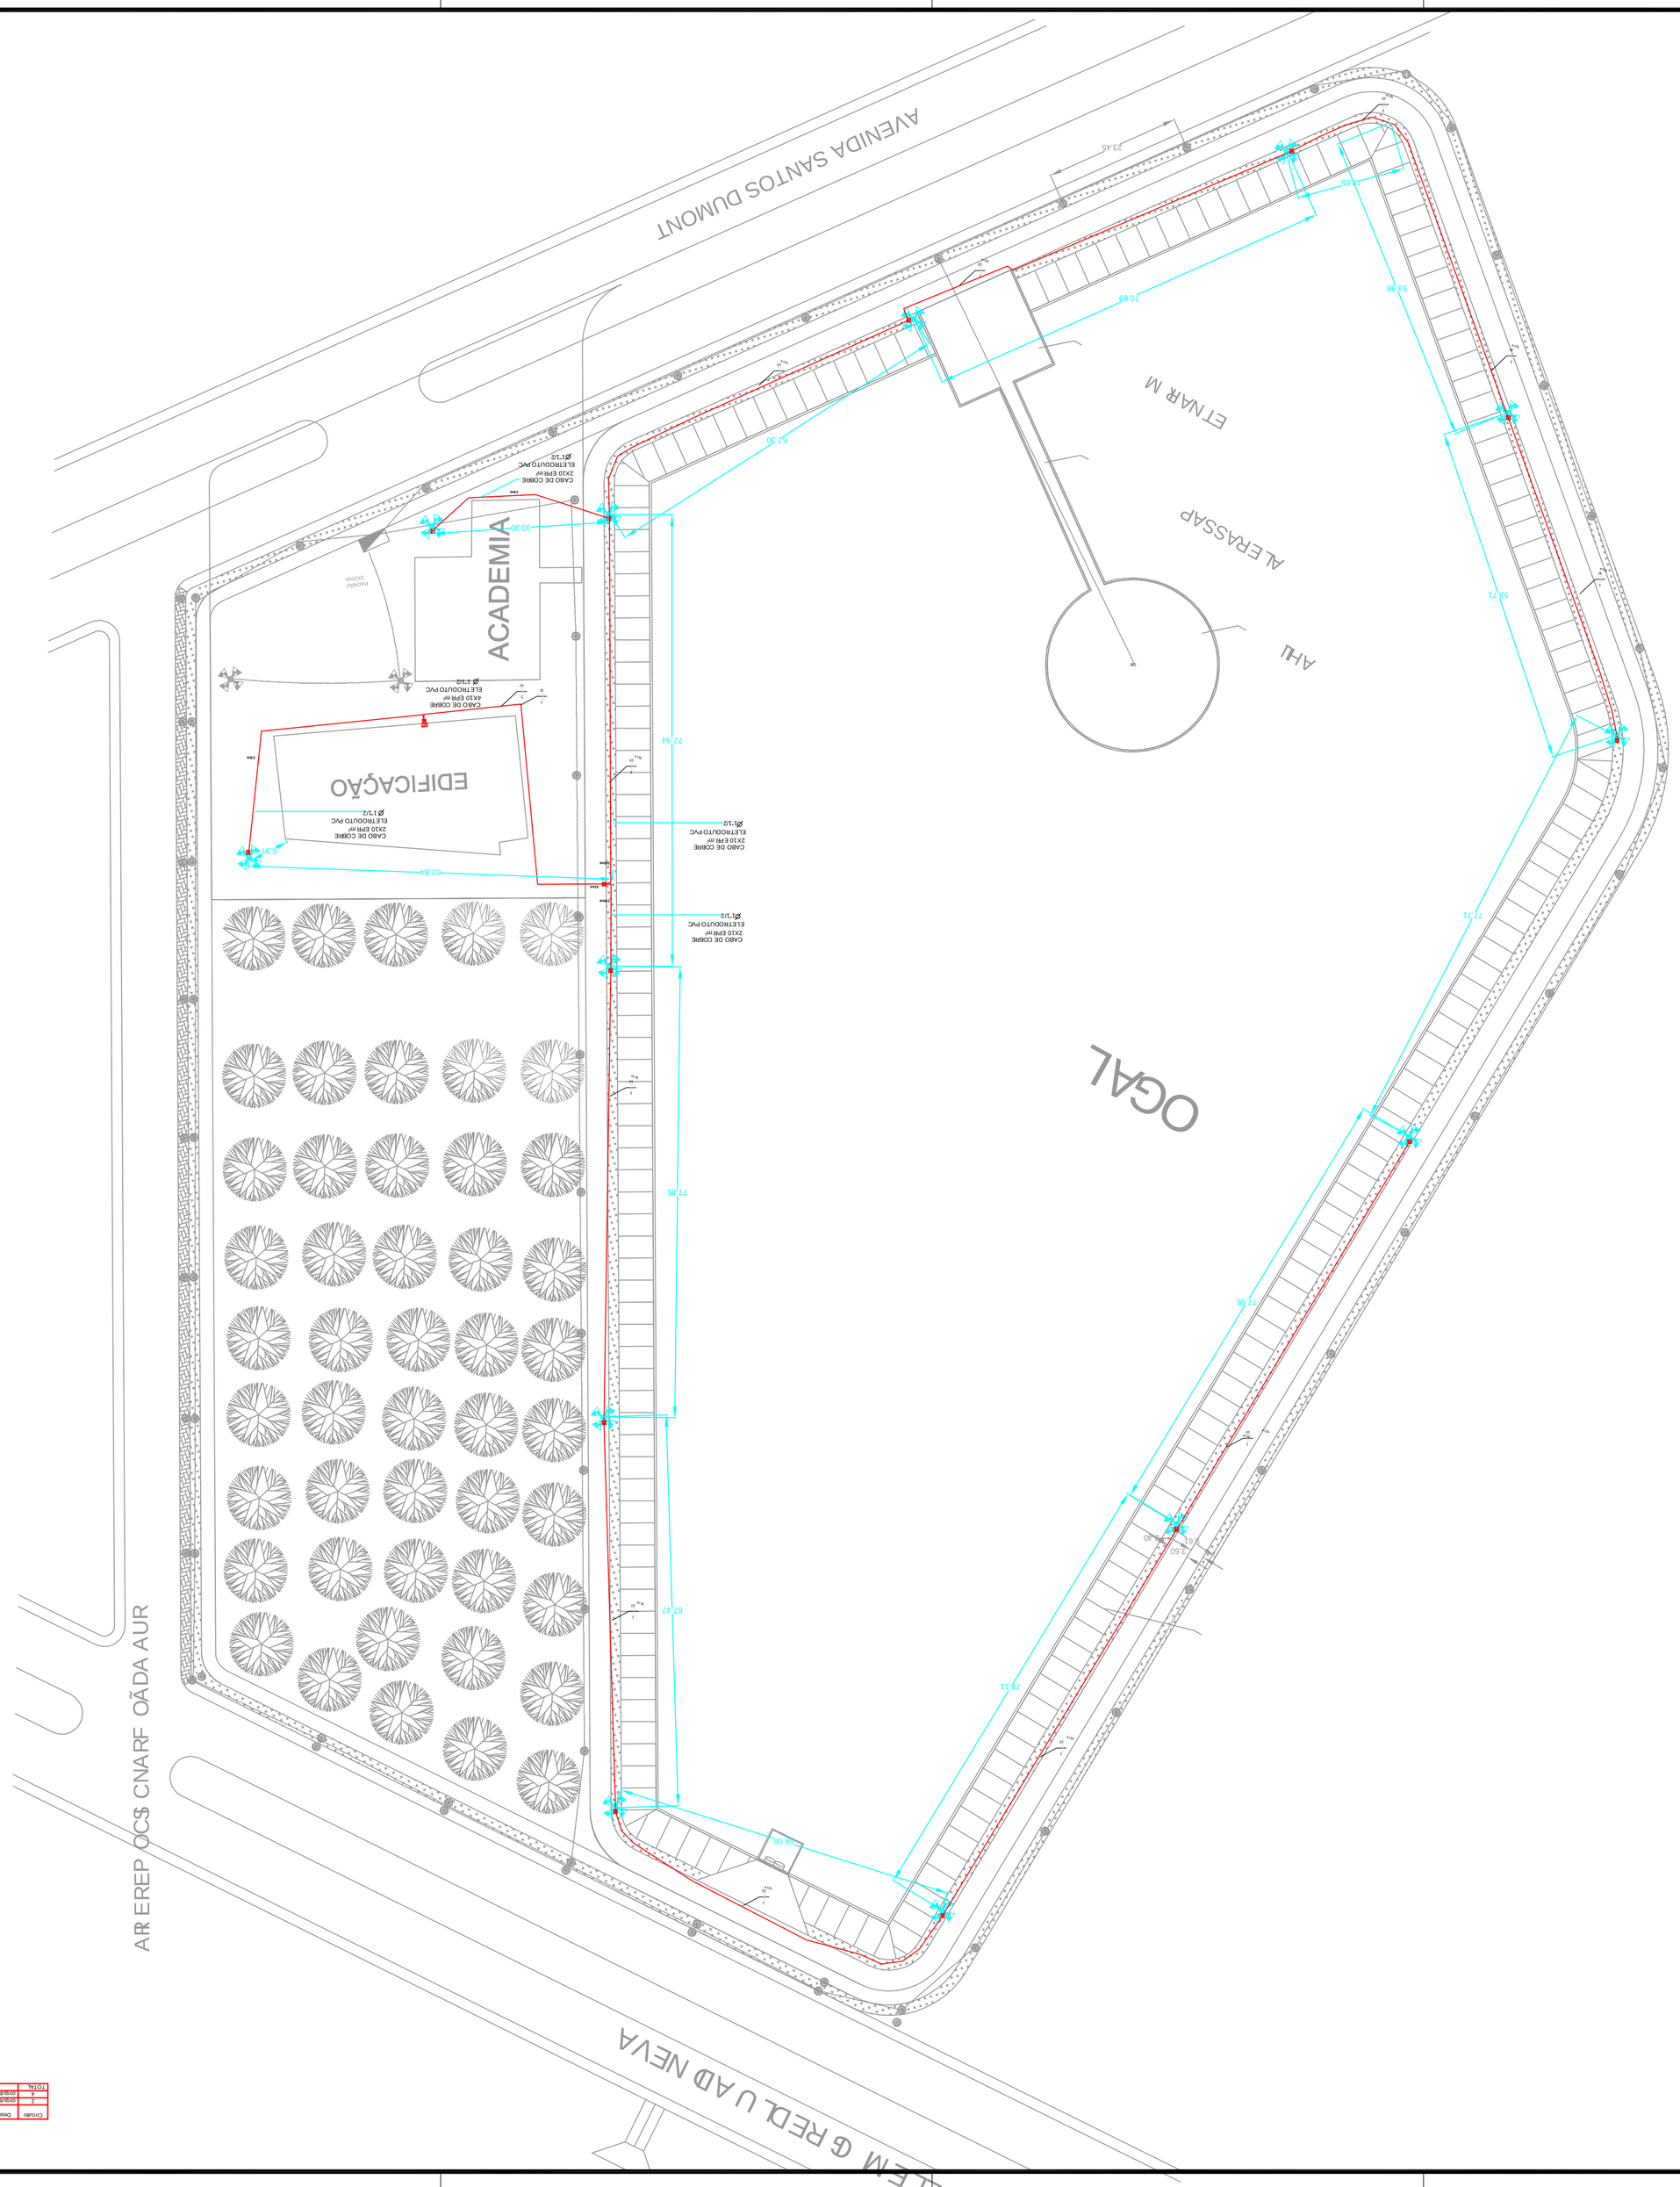

Circuito	Designação	Equipamento	Potência de pico	Potencia ativa	Fator reativo	Fator de potência	Fator térmico	Fator de agrupamento	Fator de correção	Corrente de projeto	Corrente nominal	Disjuntor	Seção condutor	Queda de tensão	Eletroduto	Seção eletroduto	Fase	Neutro	Terra	Eletroduto	Seção eletroduto	Fase	Neutro	Terra	Eletroduto	Seção eletroduto	Fase	Neutro	Terra	Eletroduto	Seção eletroduto	Fase	Neutro	Terra	Eletroduto	Seção eletroduto
1	QGBT-01		0 W	0 VA	0 VAr	1,00	0,00	1,000	1,000	0,00 A	0,00 A	3P	10 mm²	0,00 %	PVC 32 mm	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	PVC 32 mm	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	PVC 32 mm	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	PVC 32 mm	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	PVC 32 mm	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	PVC 32 mm	1x10 mm²
2	Circuito de Iluminação	Luminária de LED	4x200 W	800 VA	0 VAr	1,00	0,85	1,000	1,000	4,24 A	20 A	1P	2,5 mm²	1,50 %	PVC 20 mm	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	PVC 20 mm	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	PVC 20 mm	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	PVC 20 mm	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	PVC 20 mm	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	2x2,5 mm²	PVC 20 mm	2x2,5 mm²

Quadro de Cargas (QD1)

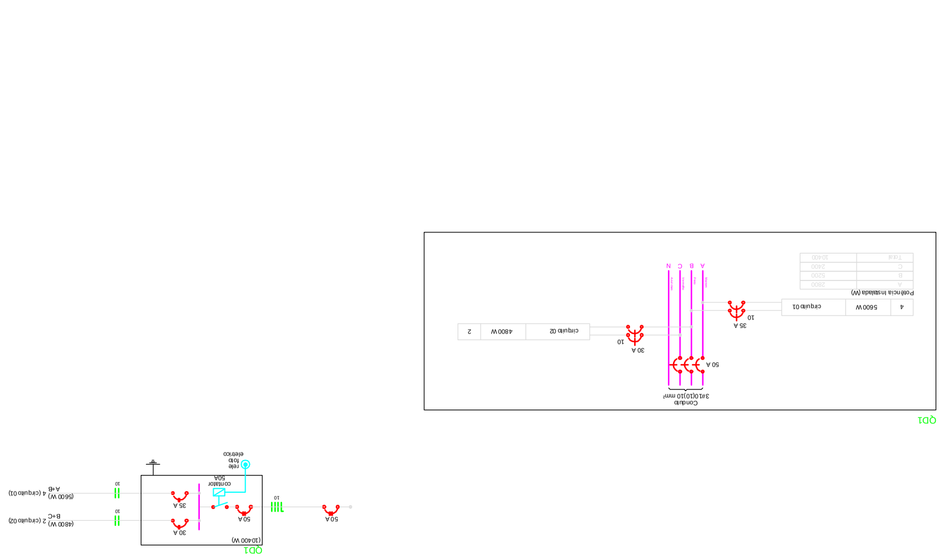

FONTE DE LUZ: LED 4X200W

PROJETO

OBRA
ILUMINAÇÃO PUBLICA SUPER POSTE /HONG KONG / TELECONICO CURVO SIMPLES

LOCAL
LARANJEIRAS DO SUL -PR LOGO II

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

REFERÊNCIAS	ESCALA INDICADA	FOLHA
PLANTA BAIXA SITUAÇÃO	DESENHO RG	1/1
PROJETO ELETRICO	DATA	

A1 841x594mm